

## Programme de soutien « EffiVini »

Informations supplémentaires mesure « Remplacement des pompes »

### Contribution de soutien, critères de soutien et d'appareils soutenus

La présente notice expose le montant de la contribution de soutien, les conditions requises pour participer au programme sur le plan énergétique de ProKilowatt et une liste d'appareils soutenus.

#### 1. Mesure

La mesure consiste à remplacer les pompes existantes par des pompes plus efficaces.

#### 2. Critères de soutien

- La puissance du moteur électrique doit être > 120 W
- Rendement pompe MEI (indice de rendement minimal) > 0.7 et class efficacité du moteur doit être IE4.

##### Condition générale

- Les travaux d'installation de l'appareil **n'ont pas encore commencé afin la confirmation de soutien.**


#### 3. Montant de la contribution de soutien

La contribution de soutien dépend de la quantité d'énergie économisée.

Taille cave [l. vin/an]	Contribution de soutien [CHF]	Consommation actuelle [kWh/an]	Consommation future [kWh/an]	Économie [kWh/an]	Puissance [kW]	Investissement* [CHF]
50'000	221	2'702	1'392	1'310	1.5	2'000
80'000	354	4'323	2'227	2'096	2	3'000
100'000	442	5'404	2'784	2'620	2.5	3'000
150'000	663	8'105	4'176	3'920	3.8	5'000

\*Durchschnittswert

Le graphique montre combien d'argent peut être économisé et à partir de combien d'années l'appareil est amorti.

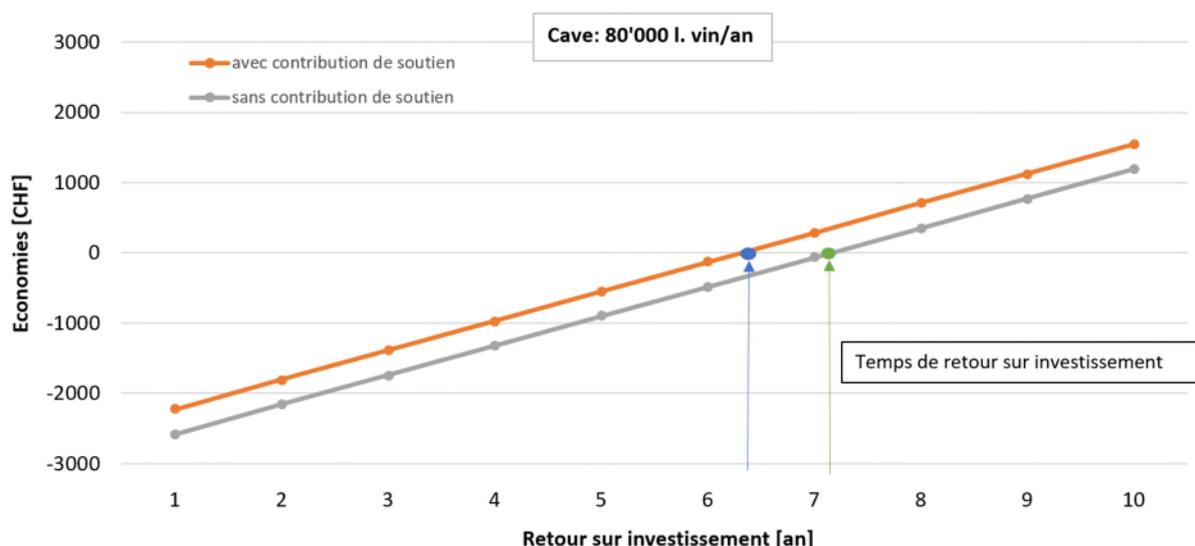

#### 4. Liste d'appareils soutenus

- Pompes pour distribution de chaleur/froid dans les cuves ainsi que distribution d'eau :  
Les liens vous dirigent vers les 3 principaux fabricants de pompes. Ces pompes répondent aux critères d'éligibilité du programme. Ces liens sont là pour vous aider. Il est tout à fait possible de choisir d'autres pompes tant que les critères d'éligibilité sont remplis.

Fabricants de pompes :

- [Grundfos](#)
  - [Wilo](#)
  - [KSB](#)
- Pompes pour transfert de vin : Actuellement, il n'existe aucun produit sur le marché qui réponde aux critères de soutien.